

組合品質パトロール記入シート

会社名： 関西ポラコン株式会社

工場名： 本社工場

対応者： 工場長

担 当 石丸 寛

高橋 涼

検査日： 2024 年 2 月 1 日

検査員： 丸山理事、大和クレス青木氏、組合鎌田

☐ 製造している協会取扱い製品名（ロングU、エプロン）

☐ 外観限度基準に定める内容以外の目視による検査

・ 色合いの変色 有 ・ ☒ 無
(有・無に関わらず、写真を添付してください。)

・ 青カビの有無 有 ・ ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

・ 水跡の有無 有 ・ ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

・ その他指摘事項の有無 有 ・ ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

添付写真 PU133





添付写真 PGUF-A



製品検査表

工場長	検査

製品名	プレキャストU型側溝 PU100型			PU133	L=2000	
製造年月日	No.1	2024年1月12日	No.2		No.3	
検査年月日		2024年2月1日				
材令		20日				

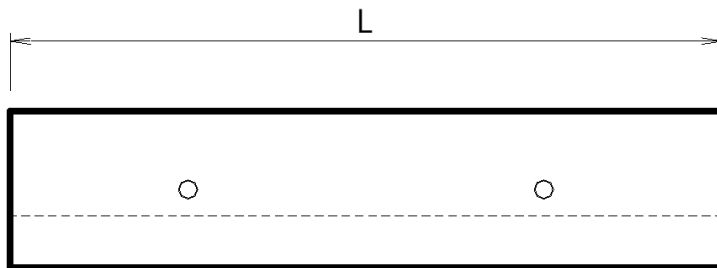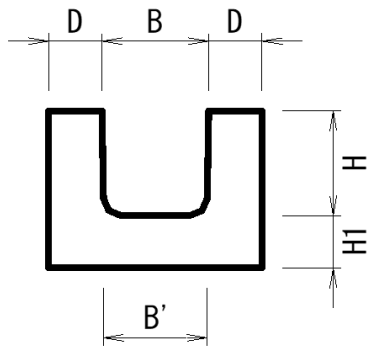

1. 外観

※「部材寸法」は製品の長さ(L)

No	外 観										反り 上部 (mm)
	ひび割れ 巾×長さ (mm)	欠け (cm2)		豆板 (cm2)	ペースト漏れ 巾×長さ (mm)		気泡				
							(露出面)		(露出面以外)		
判定基準	巾0.1mm以下で 且つ長さが部材 寸法の1/10以下 (ただし 200mm以下)	(露出面) 10cm2以下 (露出面以外) 20cm2以下		10cm2 以下	(露出面) 巾15mm以下で 部材寸法の1/5以下 (露出面以外) 巾20mm以下 で部材寸法の1/3以下		φ 15mm超 または深 さ5mm超 がないこと	10cm平方 にφ 5～ 14mmのも のが 5個以下	φ 15mm超 または深 さ10mm超 がないこと	10cm平方 にφ 10～ 14mmのも のが 5個以下	露出面 3mm 以下
No.1	無し	露 未	無し	無し	露出面	無し	無し	0	無し	0	0
					露出面以外	無し					0
No.2											
No.3											

(個)

(個)

2. 表示

No	呼び名	製造 工場 略号	成型日
No.1	有	有	有
No.2			
No.3			

3. 寸法・形状

測定箇所	B	B'	D	H	H1	L	形状	
規格値(mm)	300	290	150	300	150	2000	ねじれ	反り
許容差(mm)	±3					±6	1mm以下	±3mm
No.1	300	290	150	149	300	150	0	0
	300	289	150	149	300	150		0
No.2								
No.3								



4. 曲げ試験

(板状部材の単純はり形式載荷)

No.	スパン (mm)	規格値(kN/2m)	
		曲げ強度荷重	
No.1			
No.2			
No.3			

5. 配筋検査

鉄筋径・本数		判定
S1 横鉄筋	S2 縦鉄筋	
		合

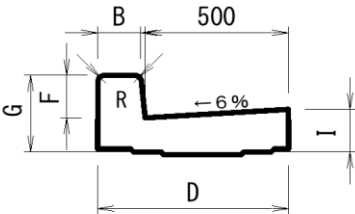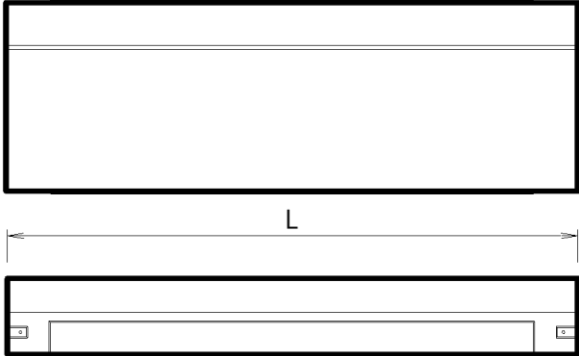製品検査表										工場長		検査															
製品名		プレキャスト街渠 PGU(F)型				PGUF-A		L=1995																			
製造年月日		2024年1月15日		No.2				No.3																			
検査年月日		2024年2月1日																									
材令		17日																									
 																											
1. 外観																											
※「部材寸法」は製品の長さ(L)																											
No		外観																									
		ひび割れ 巾×長さ (mm)		欠け (cm2)		豆板 (cm2)		ペースト漏れ 巾×長さ (mm)		気泡				反り (mm)													
										(露出面)		(露出面以外)															
判定基準		巾0.2mm以下で 且つ長さが部材 寸法の1/10以下		(露出面) 10cm2以下 (露出面以外) 20cm2以下		20cm2 以下		(露出面) 巾15mm以下で 部材寸法の1/5以下 (露出面以外) 巾20mm以下 で部材寸法の1/3以下		φ15mm超 または深 さ5mm超 がないこと		10cm平方 にφ5～ 14mmの ものが 5個以下		φ15mm超 または深 さ10mm超 がないこと		10cm平方 にφ10～ 14mmの ものが 5個以下		露出面 2mm 以下									
No.1		無し		露 未		無し		無し		露出面 露出面以外		無し		0		無し		0		0 0							
No.2																											
No.3																											
														(個)		(個)											
2. 表示														3. 寸法・形状													
No		呼び名		製造 工場 略号		成型日		測定箇所		B		D		F		G		I		R		L		形状			
								規格値(mm)		150		665		150		270		150		20		1995		ねじれ		反り	
								許容差(mm)		±2		±2		±2		±3		±3		-		±6		2mm以下		±2mm	
No.1		有		有		有		No.1		150 149		665 665		151 150		270 270		150 150		20 20		1997 1999		0		0 0	
No.2								No.2																			
No.3								No.3																			
4. 曲げ試験														5. 配筋検査													
(板状部材の単純はり形式載荷)																											
No.		スパン (mm)		規格値(kN/2m)										鉄筋径・本数				判定									
				曲げ強度荷重										S1 横鉄筋 S2 縦鉄筋													
No.1																		合									
No.2																											
No.3																											