

# 道路側溝組合 品質パトロール記入シート

会社名： 大和クレス株式会社

工場名： 英田工場

対応者：

担 当： 橋本信也 安藤翔太  
久保直也

検査日： 2025 年 6 月 6 日

検査員： 中島理事、マツモト産業(株)白井・近藤

□ 製造している協会取扱い製品名【 落ちふた式U形側溝 ☒ 本体 ・ ふた 】

・ その他指摘事項の有無

・ ・ ・ ・ 有 ・ ☒ 無

(有の場合、写真を添付してください。)


# 製品検査表

製造日： 2025年 5月 29日

| 製品名 |       |       | 落ちふた式U形側溝 横断-300A×2M 本体 |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |    |
|-----|-------|-------|-------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|----|
| 表示  | 形状    |       | 寸法検査 (単位 mm)            |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        | 合否 |
|     | 反り    | ねじれ   | a                       | b     | c     | d    | d'   | e    | f    | h    | t    | t'    | L      |    |
|     | 2mm以内 | 2mm以内 | 300±3                   | 280±3 | 300±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 70±3 | 30±3 | 95±3 | 140±3 | 2000±6 |    |
| ○   | ○     | ○     | 299                     | 280   | 299   | 51   | 59   | 71   | 71   | 30   | 96   | 140   | 2003   | 合  |
|     |       |       | 299                     | 280   | 300   | 51   | 60   | 71   | 71   | 30   | 95   | 140   |        |    |

## 【外観検査】

|               | ひび割れ | ヘヤー・クラック | 欠け | まめ板 | ペースト漏れ | 気泡 | 鉄筋露出 |
|---------------|------|----------|----|-----|--------|----|------|
| 横断-300A<br>本体 | ○    | ○        | ○  | ○   | ○      | ○  | ○    |

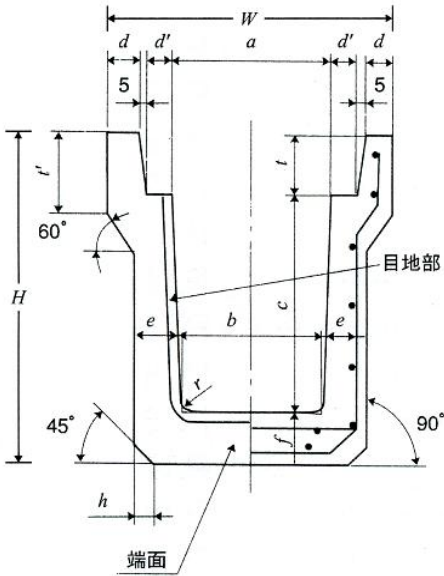

添付写真:落ちふた式U形側溝 本体

